


EUC\MGB\MGB_PNC_L_115631.ema
Variant A
Multi-line
V1.0
==Safety=

-A132
/115622.b.0

EUCHNER *MGB*
115622
MGB-L1HB-PNC-L
Zuhaltemodul 115620

X3:PN2 X4:PN1
Profinet

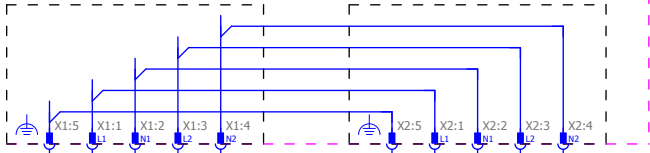

EUC\MGB\MGB_PNC_L_115631.ema
Variant B
Multi-line
V1.0
==Safety=

-A132
/115622.b.0

Eingänge

| | | | | | | | |
|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Slot 1/Byte 0 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Slot 1/Byte 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Slot 1/Byte 2 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Slot 5/Byte 0 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Slot 5/Byte 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Ausgänge

| | | | | | | | |
|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Slot 1/Byte 0 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Slot 1/Byte 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Slot 1/Byte 2 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Slot 5/Byte 0 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Slot 5/Byte 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

EUCHNER *MGB*
115622
MGB-L1HB-PNC-L

-A132
/115622.a.1
/115622.a.1

Eingänge



| | | | | | |
|-----------------|--|------------------------------------|---|-----------------|---|
| Profinet | Slot 1 / Byte 0 | | PROFIsafe | Slot 5 / Byte 0 | |
| | E2542.0 | <input type="checkbox"/> n.c. | | E2545.0 | <input type="checkbox"/> Not-Halt |
| | E2542.1 | <input type="checkbox"/> n.c. | | E2545.1 | <input type="checkbox"/> n.c. |
| | E2542.2 | <input type="checkbox"/> n.c. | | E2545.2 | <input type="checkbox"/> T (Türstellung) |
| | E2542.3 | <input type="checkbox"/> n.c. | | E2545.3 | <input type="checkbox"/> R (Riegelstellung) |
| | E2542.4 | <input type="checkbox"/> n.c. | | E2545.4 | <input type="checkbox"/> Z (Zuhaltung) |
| | E2542.5 | <input type="checkbox"/> n.c. | | E2545.5 | <input type="checkbox"/> n.c. |
| | E2542.6 | <input type="checkbox"/> n.c. | | E2545.6 | <input type="checkbox"/> n.c. |
| | E2542.7 | <input type="checkbox"/> S8 Taster | | E2545.7 | <input type="checkbox"/> n.c. |
| | Slot 1 / Byte 1 | | | Slot 5 / Byte 1 | |
| E2543.0 | <input type="checkbox"/> S9 Taster | E2546.0 | <input type="checkbox"/> SK (T UND R) | | |
| E2543.1 | <input type="checkbox"/> n.c. | E2546.1 | <input type="checkbox"/> ÜK (T UND R UND Z) | | |
| E2543.2 | <input type="checkbox"/> n.c. | E2546.2 | <input type="checkbox"/> n.c. | | |
| E2543.3 | <input type="checkbox"/> n.c. | E2546.3 | <input type="checkbox"/> n.c. | | |
| E2543.4 | <input type="checkbox"/> n.c. | E2546.4 | <input type="checkbox"/> n.c. | | |
| E2543.5 | <input type="checkbox"/> n.c. | E2546.5 | <input type="checkbox"/> n.c. | | |
| E2543.6 | <input type="checkbox"/> n.c. | E2546.6 | <input type="checkbox"/> n.c. | | |
| E2543.7 | <input type="checkbox"/> n.c. | E2546.7 | <input type="checkbox"/> n.c. | | |
| Slot 1 / Byte 2 | | | | | |
| E2544.0 | <input type="checkbox"/> Meldung liegt an. Profisafe | | | | |
| E2544.1 | <input type="checkbox"/> Meldung 274(4) | | | | |
| E2544.2 | <input type="checkbox"/> Meldung 272(1) oder 273(1) | | | | |
| E2544.3 | <input type="checkbox"/> n.c. | | | | |
| E2544.4 | <input type="checkbox"/> n.c. | | | | |
| E2544.5 | <input type="checkbox"/> n.c. | | | | |
| E2544.6 | <input type="checkbox"/> n.c. | | | | |
| E2544.7 | <input type="checkbox"/> Meldung 274(1) | | | | |

Ausgänge


| | | | | | |
|-----------------|---|----------------------------------|-------------------------------|-----------------|---|
| Profinet | Slot 1 / Byte 0 | | PROFIsafe | Slot 5 / Byte 0 | |
| | A2025.0 | <input type="checkbox"/> n.c. | | A2028.0 | <input type="checkbox"/> Zuhaltemagnet - Steuerspannung ein |
| | A2025.1 | <input type="checkbox"/> n.c. | | A2028.1 | <input type="checkbox"/> n.c. |
| | A2025.2 | <input type="checkbox"/> n.c. | | A2028.2 | <input type="checkbox"/> n.c. |
| | A2025.3 | <input type="checkbox"/> n.c. | | A2028.3 | <input type="checkbox"/> n.c. |
| | A2025.4 | <input type="checkbox"/> n.c. | | A2028.4 | <input type="checkbox"/> n.c. |
| | A2025.5 | <input type="checkbox"/> n.c. | | A2028.5 | <input type="checkbox"/> n.c. |
| | A2025.6 | <input type="checkbox"/> n.c. | | A2028.6 | <input type="checkbox"/> n.c. |
| | A2025.7 | <input type="checkbox"/> LED; H8 | | A2028.7 | <input type="checkbox"/> n.c. |
| | Slot 1 / Byte 1 | | | Slot 5 / Byte 1 | |
| A2026.0 | <input type="checkbox"/> LED; H9 | A2029.0 | <input type="checkbox"/> n.c. | | |
| A2026.1 | <input type="checkbox"/> n.c. | A2029.1 | <input type="checkbox"/> n.c. | | |
| A2026.2 | <input type="checkbox"/> LED; H7 | A2029.2 | <input type="checkbox"/> n.c. | | |
| A2026.3 | <input type="checkbox"/> n.c. | A2029.3 | <input type="checkbox"/> n.c. | | |
| A2026.4 | <input type="checkbox"/> n.c. | A2029.4 | <input type="checkbox"/> n.c. | | |
| A2026.5 | <input type="checkbox"/> n.c. | A2029.5 | <input type="checkbox"/> n.c. | | |
| A2026.6 | <input type="checkbox"/> n.c. | A2029.6 | <input type="checkbox"/> n.c. | | |
| A2026.7 | <input type="checkbox"/> Zuhaltemagnet | A2029.7 | <input type="checkbox"/> n.c. | | |
| Slot 1 / Byte 2 | | | | | |
| A2027.0 | <input type="checkbox"/> Gerätediagnose: Meldung quittieren | | | | |
| A2027.1 | <input type="checkbox"/> Reset MGB Zuhaltemodul: Meldung quittieren | | | | |
| A2027.2 | <input type="checkbox"/> n.c. | | | | |
| A2027.3 | <input type="checkbox"/> n.c. | | | | |
| A2027.4 | <input type="checkbox"/> n.c. | | | | |
| A2027.5 | <input type="checkbox"/> n.c. | | | | |
| A2027.6 | <input type="checkbox"/> n.c. | | | | |
| A2027.7 | <input type="checkbox"/> n.c. | | | | |

EUCHNER | MGB

115622
MGB-L1HB-PNC-L
Zuhaltemodul 115620



EUC\MGB\MGB_PNC_L_115631.ema
Variant B
Overview
V1.0
==Safety==Safety_systems++MGB_PN+PNC-115631/115622.c

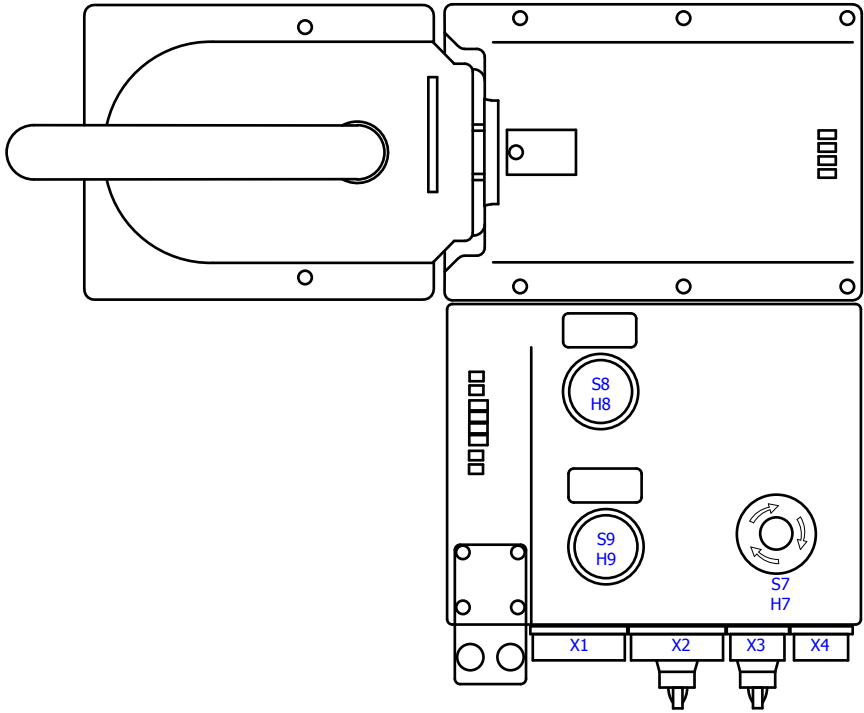

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|------|--------|----------|--------------------|---------------|----------------|--|------------------|--|------------------|--|
| | | | Datum | 21.07.16 | <div>EUCHNER</div> | | Artikelnummer: | | Typ: Eplan Makro | | = Safety_systems | |
| | | | Bearb. | avara | | | | | ++ MGB_PN | | | |
| | | | Gepr | | | | | | | | | |
| Änderung | Datum | Name | Urspr | | Ersatz von | Ersetzt durch | 115622.c | | | | | |